


Vue 9a


Vue 9c

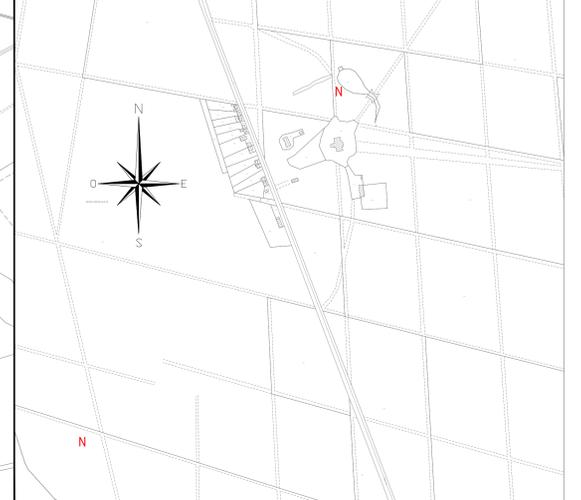

LEGENDE :

- Limites de communes
- Limite des zones du P.L.U.I.
- Réseau d'eaux usées séparatif existant
- Réseau unitaire d'eaux usées existant
- Réseau de refoulement d'eaux usées existant
- Poste de refoulement existant

- Zonage proposé :**
- Zone raccordée ou raccordable au réseau d'assainissement collectif
 - Zone d'assainissement non collectif
- Zone restante à définir :**
- Nouvelle zone d'assainissement collectif envisagée
 - Nouvelle zone d'assainissement non collectif envisagée

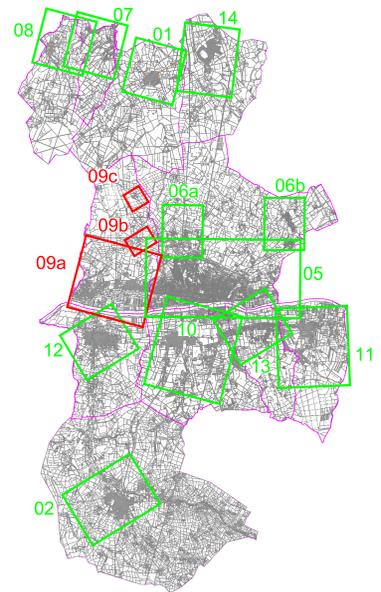

Département du Loiret

**COMMUNAUTE DE COMMUNES
GIENNOISES**

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

**REVISION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
COMMUNE DE NEVOZY**

C	05/05/2023	A.M.	Zonage final	C.R.
B	25/10/2022	A.M.	Modification suite échange	C.R.
A	22/07/2022	A.M.	Edition initiale	C.R.
Ind.	Date	Nom	Modification	Vérifié

ESQ AVP PRO DCE VISA DOE

Fond de Plan dressé par : ©Cadastre

PLAN DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PROPOSÉ

NUMERO DE PLAN:	09
NUMERO D'ETUDE:	21NCL130
DATE:	JUILLET 2022
ECHELLE:	1/5 000
CHEF DE PROJET:	C.B.

SAFEGE
Ingénieurs Conseils

Agence F. Orléans
20, Rue André Dessaux
45400 Fleury Les Aubais
Tél: 02 38 88 06 56
Fax: 02 38 72 65 93
E-mail: orleans@safege.fr

\\007000007\Projets\PLU_09_02_Assainissement\09M2023_Assainissement\1_Technique\09M2023_Assainissement_14.dwg